

УПИ-2-055 Э3

x1 DTE

25<

24<

5<

4<

7<

6<

14<

15<

13<

12<

11<

45<

9<

18<

16<

40<

GND

41<

GND

43<

27<

1<

28<

37<

38<


39<

42<

x2 "Т-130"

PIN №	Название сигнала	ССИТТ v.35
15	RxC(A)	115
16	RxC(B)	115
17	TxC(A)	114
18	TxC(B)	114
13	RxD(A)	104
14	RxD(B)	104
2	TxD(A)	103
1	TxD(B)	103
4	CLK(A)	113
5	CLK(B)	113
10	CTS	106
11	DCD	109
8	DSR	107
9	RTS	105
7	DTR	108
6	S.GND	102
3	P.GND	101

DCE

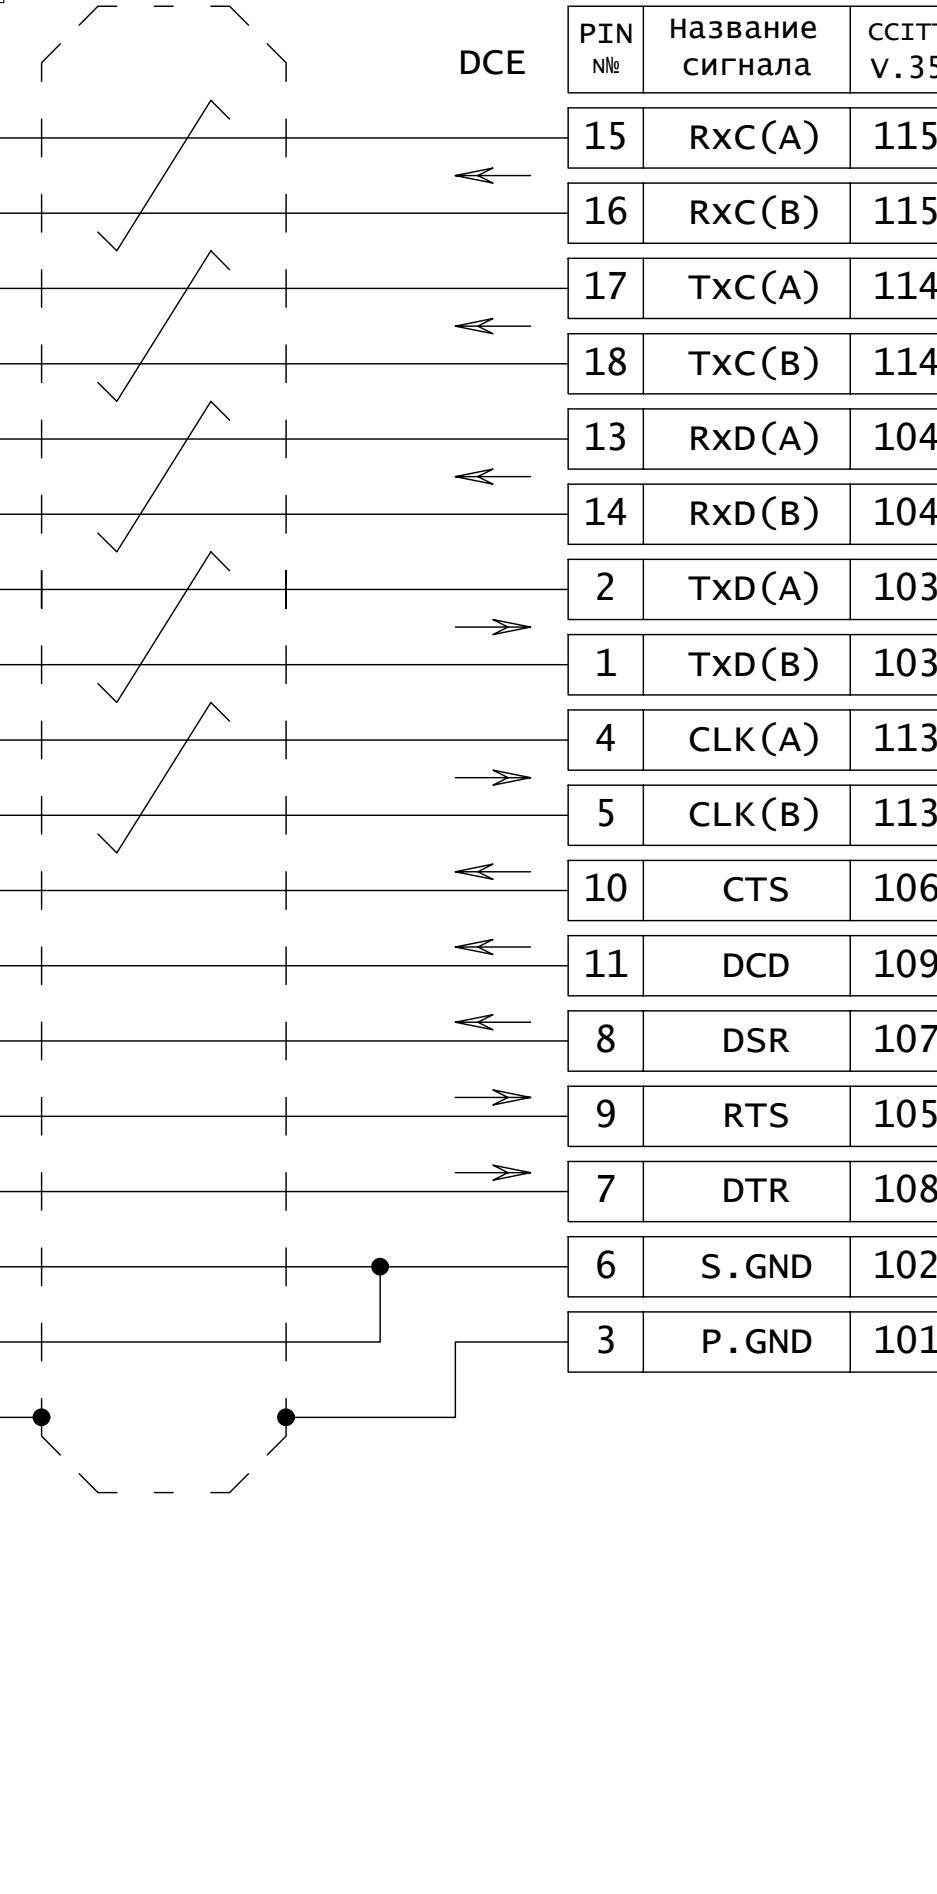

Поз. обозн.	Наименование	кол	Примечание
x1	вилка AMPLIMITE.050 № 750913-5		
	корпус № 750681-5	1	Фирма "AMP"
x2	вилка CENS-36M на кабель	1	с корпусом
	корпус DP-36CB		

Кабель предназначен для подключения оборудования "Т-130 v.35" (DCE) к DTE устройству с интерфейсом УПИ-2.

Волновое сопротивление витых пар в кабеле 100 Ом.

Цепь 101 (оплетку кабеля) припаять к металлическому корпусу или экрану разъёма x2.

Длина кабеля 2м.

кабель разработан для ОАО "АХТУ■А".

XXX.УПИ-2-055 Э3

Кабель УПИ-2
v.35 / DTE
Схема электрическая
принципиальная

Изм.лист	№ докум.	Подп.дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.Братолюбов	Ю.Братолюбов	09.06	01		
Проб.Братолюбов	Ю.Братолюбов	09.06			
Т.контр.					
Н.контр.					
Умб.	Сухман				

"ЗЕЛАКС"
(095) 536-59-39