


# ЭЭ 890-2-ИЦА

Перв. примен. / Справ. N / Подп. и дата / Подп. и дата / Подп. и дата / Инв. №подл.

X1 "DTE"

X2 "DCE -T130"

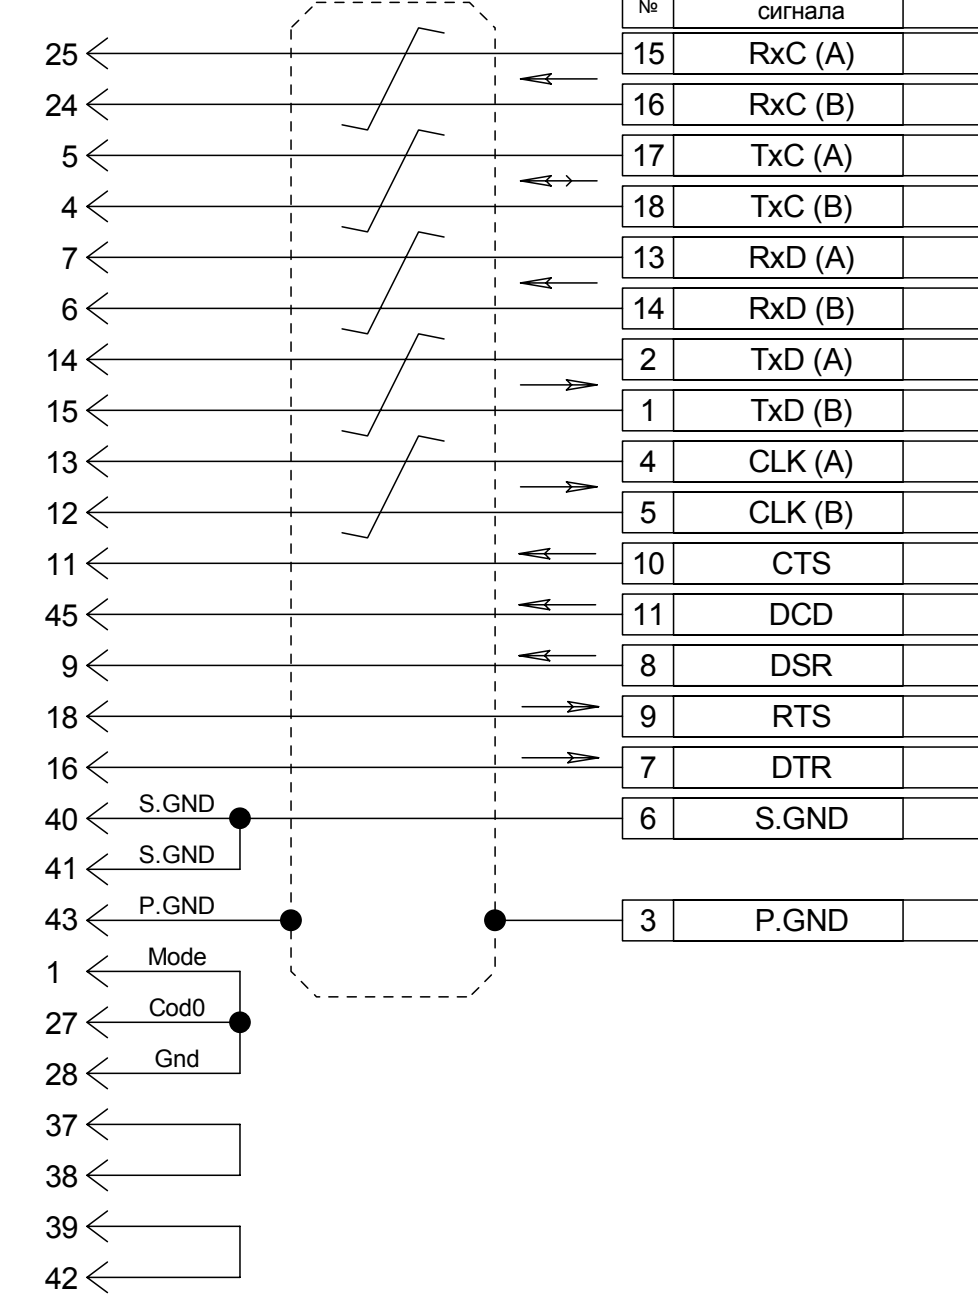

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка AMPLIMIT .050		Фирма AMP
	750913-5, Корпус 750681-5	1	
X2	Вилка CENC-36M на кабель с корпусом	1	Бур.Медв.

Кабель предназначен для подключения DCE оборудования с интерфейсом V.35 к конвертеру К1Б с интерфейсом УПИ-2 в режиме DTE.

Длина кабеля 5м.

УПИ-2-058 Э3				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Братолубов			30.10.07		
Пров.	Братолубов			30.10.07		
Т.контр.						
Н.контр.	Ганин					
Утв.						
<b>Кабель УПИ-2 V.35 - DTE-DCE</b> Схема электрическая принципиальная				Лист 1 Листов		
				www.zelax.ru		