


ЭЭ 190-2-ИЦА'

X2 "DTE CS8000"

X1 "DCE"

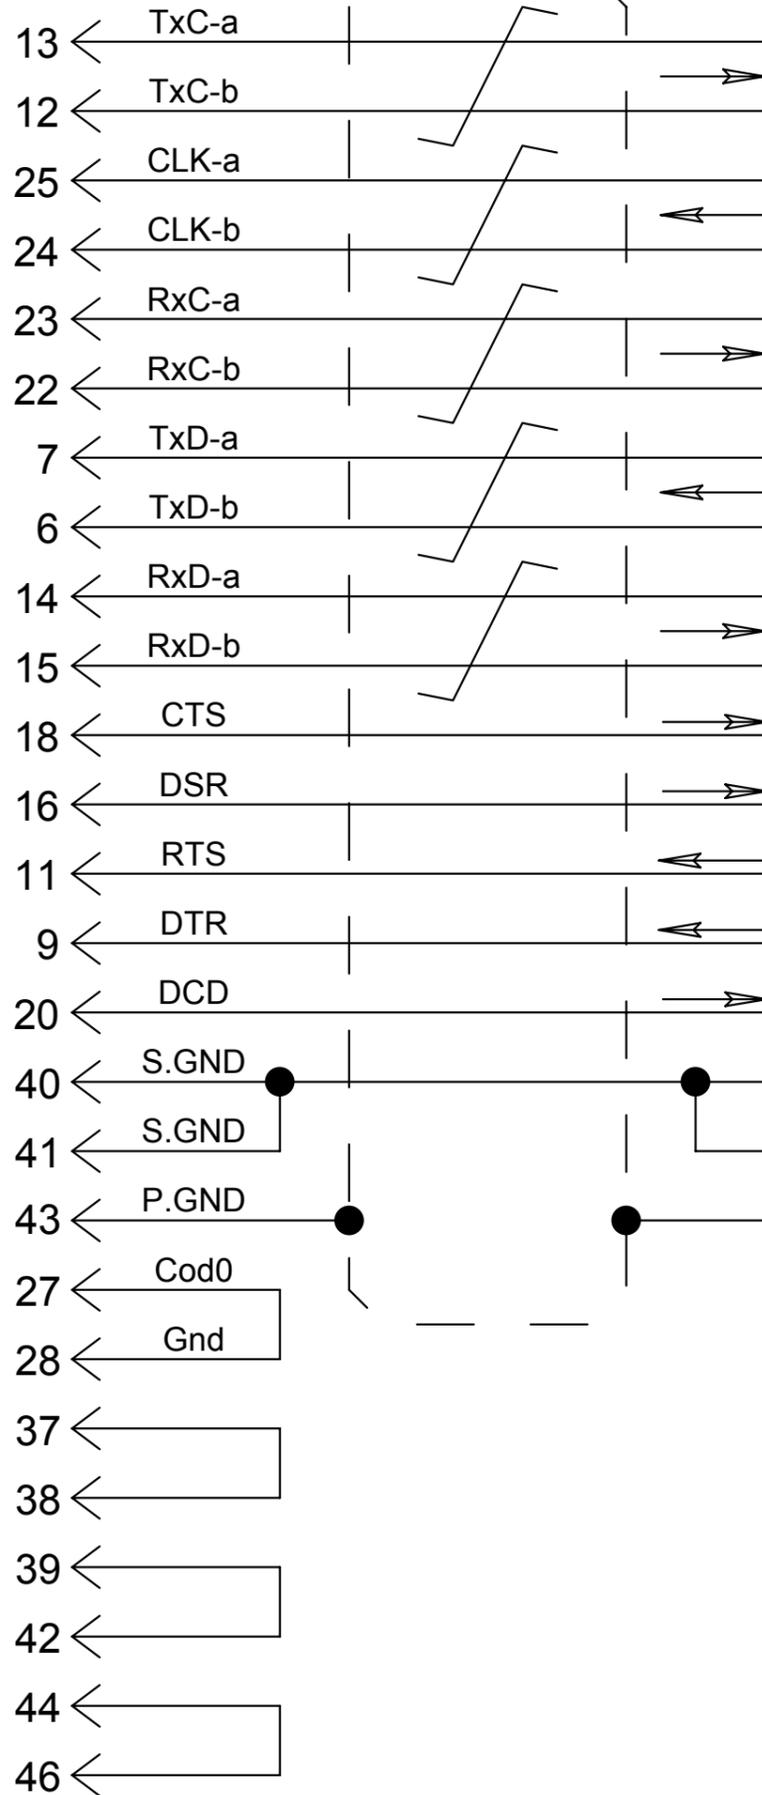

PIN №	Название сигнала	
10	TxC (A)	
22	TxC (B)	
12	CLK (A)	
24	CLK (B)	
11	RxC (A)	
23	RxC (B)	
14	TxD (A)	
2	TxD (B)	
15	RxD (A)	
3	RxD (B)	
5	CTS	
6	DSR	
4	RTS	
20	DTR	
8	RLSD	
7	Sign.GND	
13	Sign.GND	
1	Frame.GND	

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка AMPLIMIT .050		Фирма AMP
	750913-5, Корпус 750681-5	1	
X2	Розетка DB-25F на кабель с корпусом	1	Бур.Медв.

Кабель предназначен для подключения устройства CS8000 (DTE) к устройству ГМ-2 (DCE) по интерфейсу УПИ-2 (V.35).

Длина кабеля 2м.

Перв. примен.

Справ. N

Подп. и дата

Инв. №дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

.УПИ-2-061 ЭЗ

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Братолюбов		23.09.09			
Пров.		Братолюбов		23.09.09			
Т.контр.					Лист 1	Листов	
Н.контр.		Ганин			 www.zelax.ru		
Утв.							

Кабель УПИ-2  
V.35/CS8000-DTE

Схема электрическая  
принципиальная