


# УПИ-3-ИЦА

## X2 "DCE"

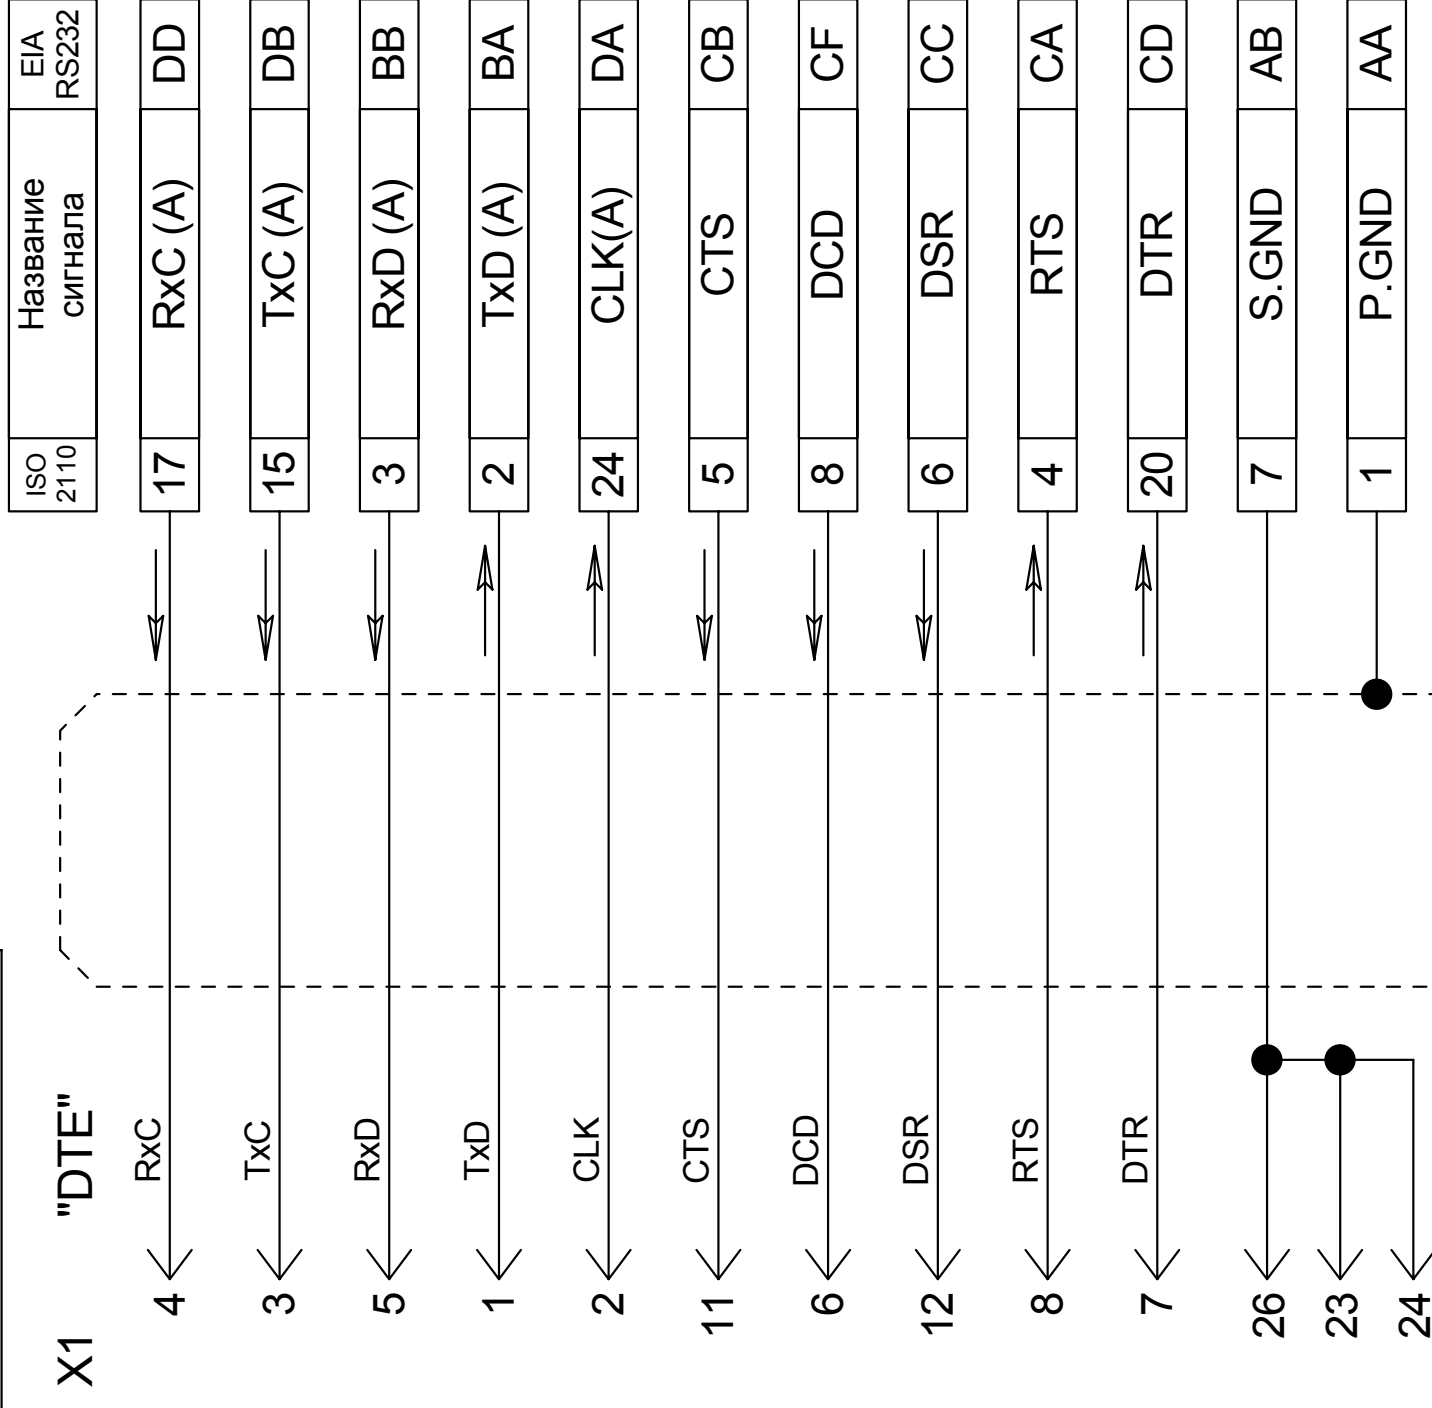

Корпус ●

| Поз. Обозн. | Наименование                        | Кол. | Примечание |
|-------------|-------------------------------------|------|------------|
| X1          | Вилка SS-26 на кабель               | 1    | Cisco-SS26 |
| X2          | Соединитель DM-25 (вилка / розетка) | 1    | С кожухом  |

*Кабель предназначен для подключения DCE устройства к интерфейсу УПИ-3.*

*Длина кабеля 2м.*

*Тип соединителя X2 (вилка/розетка) согласовывается с заказчиком.*

# УПИ-3-014 ЭЗ

| Изм. Лист | Н. докум.  | Подп. | Дата     | Лит.  | Масса  | Масштаб |
|-----------|------------|-------|----------|---|--------|---------|
| Разраб.   | Браголюбов |       | 27.07.06 |   |        |         |
| Пров.     | Браголюбов |       | 27.07.06 |   |        |         |
| Т. контр. |            |       |          | Лист 1  | Листов |         |
| Н. контр. | Ганин      |       |          | <b>Кабель УПИ-3<br/>RS-232 / DTE</b><br>Схема электрическая<br>принципиальная |        |         |
| Утв.      | Бернов     |       |          |   |        |         |

