



ЭЭ1'910-Э-ИЩА

X1 "DTE"

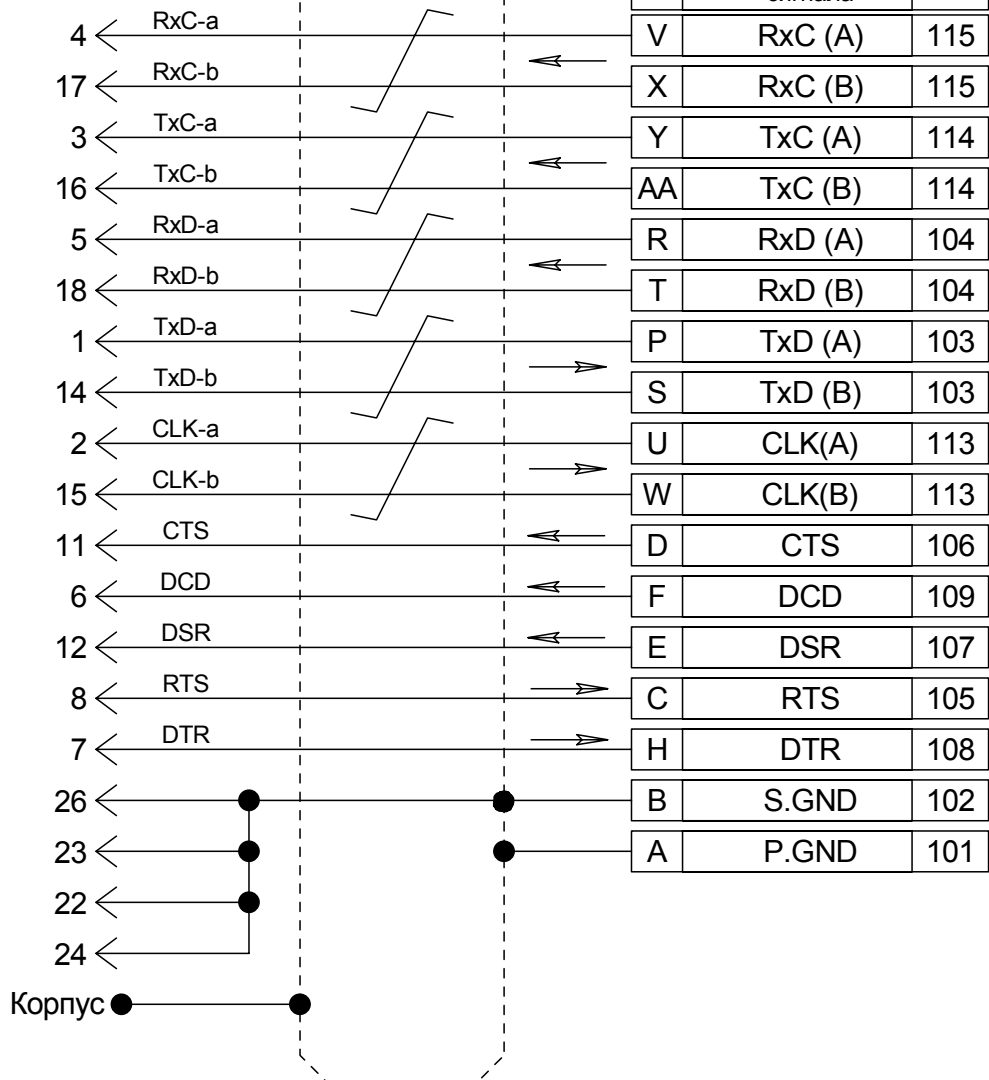

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка SS-26 на кабель	1	Cisco-SS26
X2	Соединитель М-34 (вилка / розетка)	1	MRACK

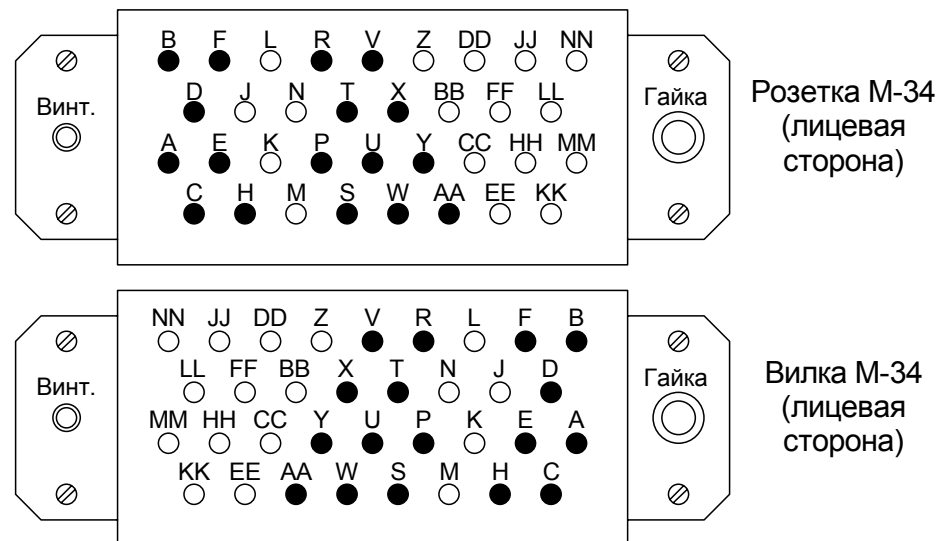

Кабель предназначен для подключения DCE устройства к интерфейсу УПИ-3.

Длина кабеля 2м.

Тип соединителя X2 (вилка/розетка) согласовывается с заказчиком.

УПИ-3-016.1 ЭЗ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Кабель УПИ-3 V.35-2 / DTE Схема электрическая принципиальная	
Разраб.	Братолубов			30.11.05		
Пров.	Братолубов			11.04.07		
Т.контр.						
Н.контр.	Ганин				Лист 1 Листов	
Утв.	Бернов				 www.zelax.ru	