

# ЭЭ Л10-Э-ИЦК

Перв. примен.

Справ. N


Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № годд.


## X1 "DCE"

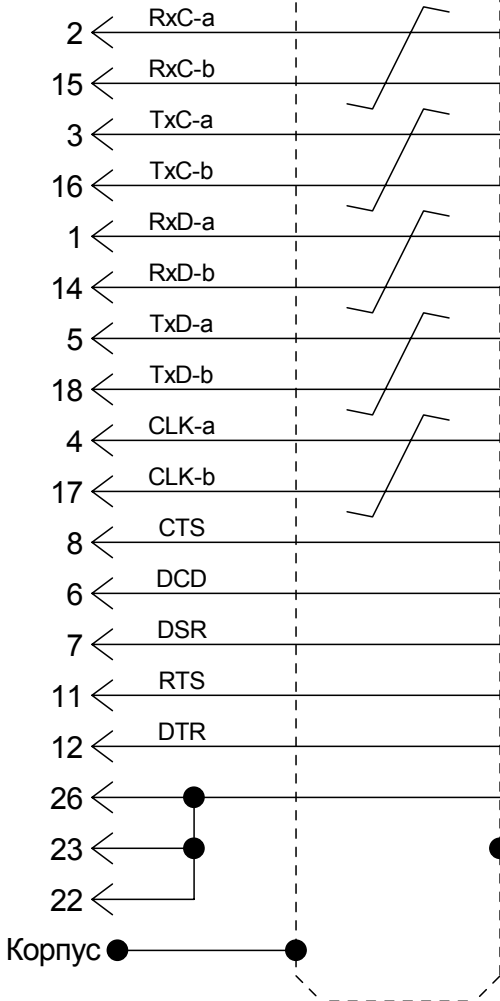

## X2 "DTE"

ISO 2593	Название сигнала	ITU-T V.35
V	RxC (A)	115
X	RxC (B)	115
Y	TxC (A)	114
AA	TxC (B)	114
R	RxD (A)	104
T	RxD (B)	104
P	TxD (A)	103
S	TxD (B)	103
U	CLK(A)	113
W	CLK(B)	113
D	CTS	106
F	DCD	109
E	DSR	107
C	RTS	105
H	DTR	108
B	S.GND	102
A	P.GND	101

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка SS-26 на кабель	1	Cisco-SS26
X2	Соединитель М-34 (вилка / розетка)	1	MRACK

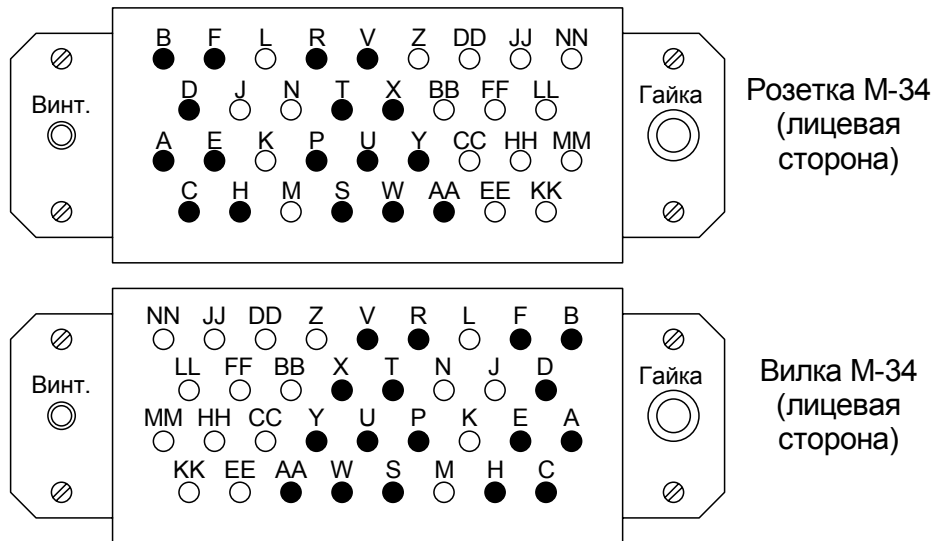

Кабель предназначен для подключения DTE устройства к интерфейсу УПИ-3.

Длина кабеля 2м.

Тип соединителя X2 (вилка/розетка) согласовывается с заказчиком.

<h1>УПИ-3-017 ЭЗ</h1>									
Изм. Лист		N докум.		Подп.		Дата			
Разраб.		Братолубов				30.11.05			
Пров.		Братолубов				11.04.07			
Т.контр.									
Н.контр.		Ганин							
Утв.		Бернов							
<b>Кабель УПИ-3 V.35-1 / DCE</b>				Лит.		Масса		Масштаб	
Схема электрическая принципиальная				Лист 1		Листов			
				www.zelax.ru					