



ЭЭ 1'210-Э-ИЩА

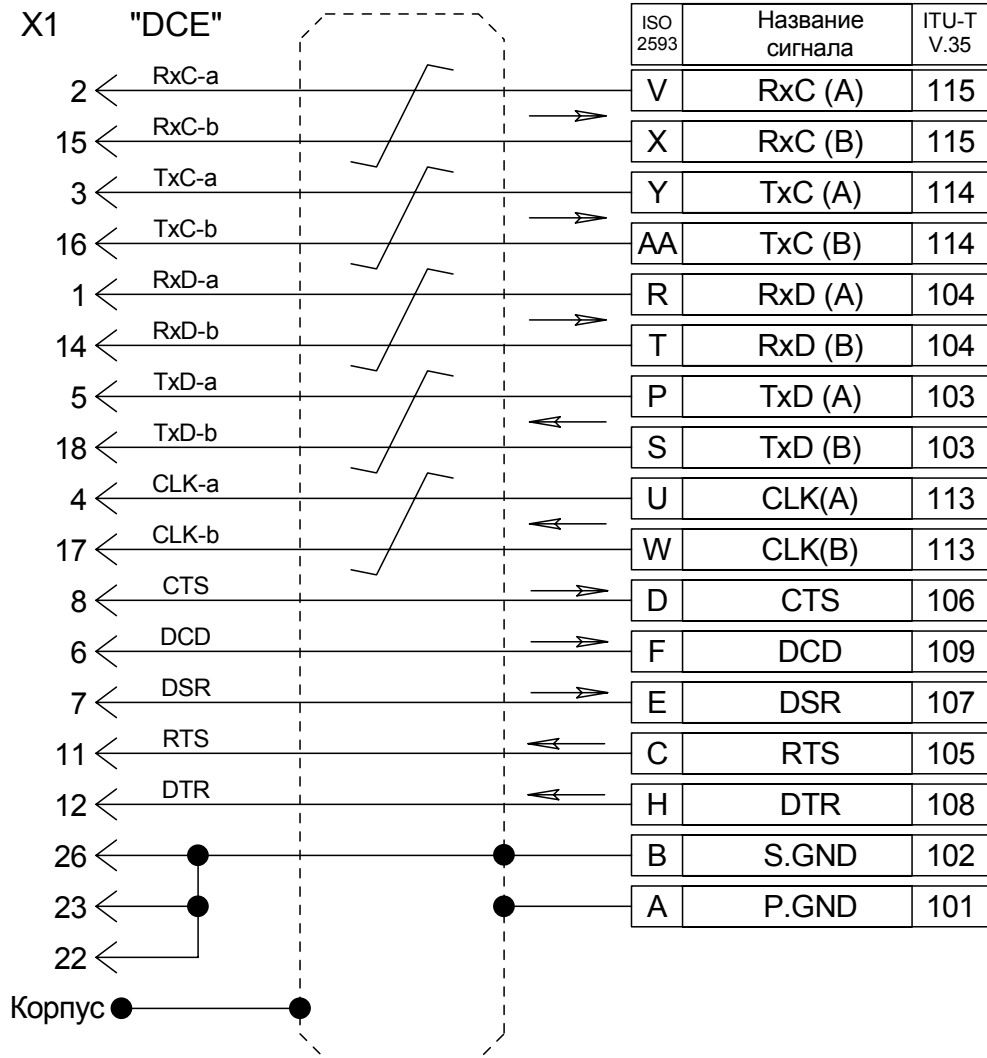

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка SS-26 на кабель	1	Cisco-SS26
X2	Соединитель М-34 (вилка / розетка)	1	MRACK

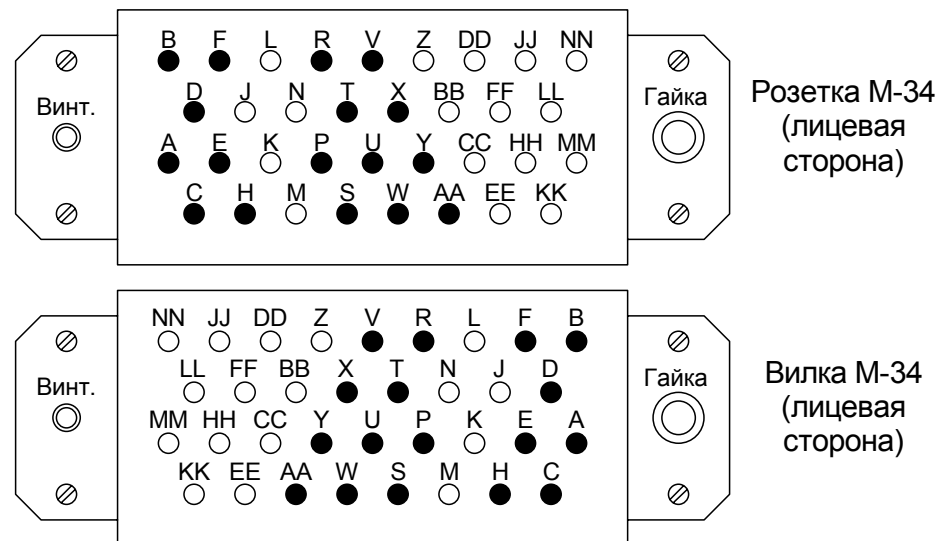

Кабель предназначен для подключения DTE устройства к интерфейсу УПИ-3.

Длина кабеля 2м.

Тип соединителя X2 (вилка/розетка) согласовывается с заказчиком.

УПИ-3-017.1 ЭЗ				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Кабель УПИ-3 V.35-2 / DCE Схема электрическая принципиальная	
Разраб.	Братолубов	30.11.05				
Пров.	Братолубов	11.04.07				
Т.контр.						
Н.контр.	Ганин				 www.zelax.ru	
Утв.	Бернов					
				Лист	1	Листов