

ЭЗ 790-Э-ИЦЛ

Перв. примен.


Справ. N

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. №дубл. Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. №годл.

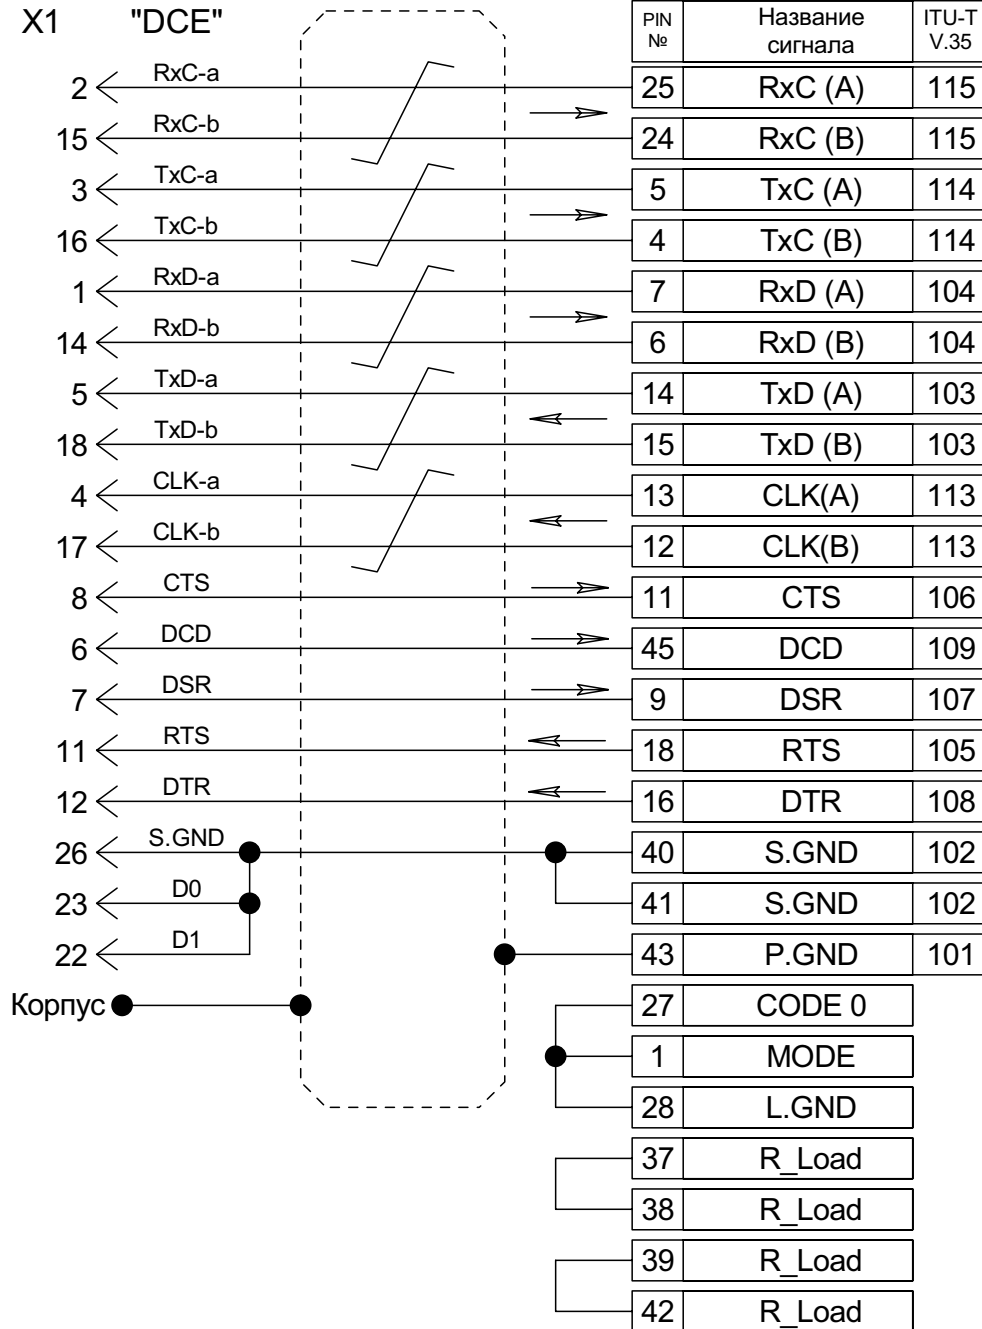


Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка SS-26 на кабель	1	Cisco-SS26
X2	Вилка AMPLIMIT.050 PN750913-5		
	Корпус PN 750681-5	1	"AMP"

Кабель предназначен для соединения двух устройств фирмы "ЗЕЛАКС".
Одно из соединяемых устройств с интерфейсом УПИ-2 находится в режиме DTE, а другое устройство с интерфейсом УПИ-3 в режиме DCE.

Концы кабеля маркировать в соответствии с настоящей схемой - "DCE" и "DTE".

Длина кабеля 2м.

				УПИ-3-054 ЭЗ		
				Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		
Разраб.	Братолов			06.03.06		
Пров.	Братолов			06.03.06		
Т. контр.						
				Кабель УПИ-3 V.35 / DCE-DTE		
				Схема электрическая принципиальная		
				Лист 1 Листов		
						
				www.zelax.ru		