

# ЭЭ 590-Э-ИЦА

Перв. примен.


Справ. N

Подп. и дата

Изм. инв. № Инв. №дубл.

Подп. и дата


Инв. №годл.

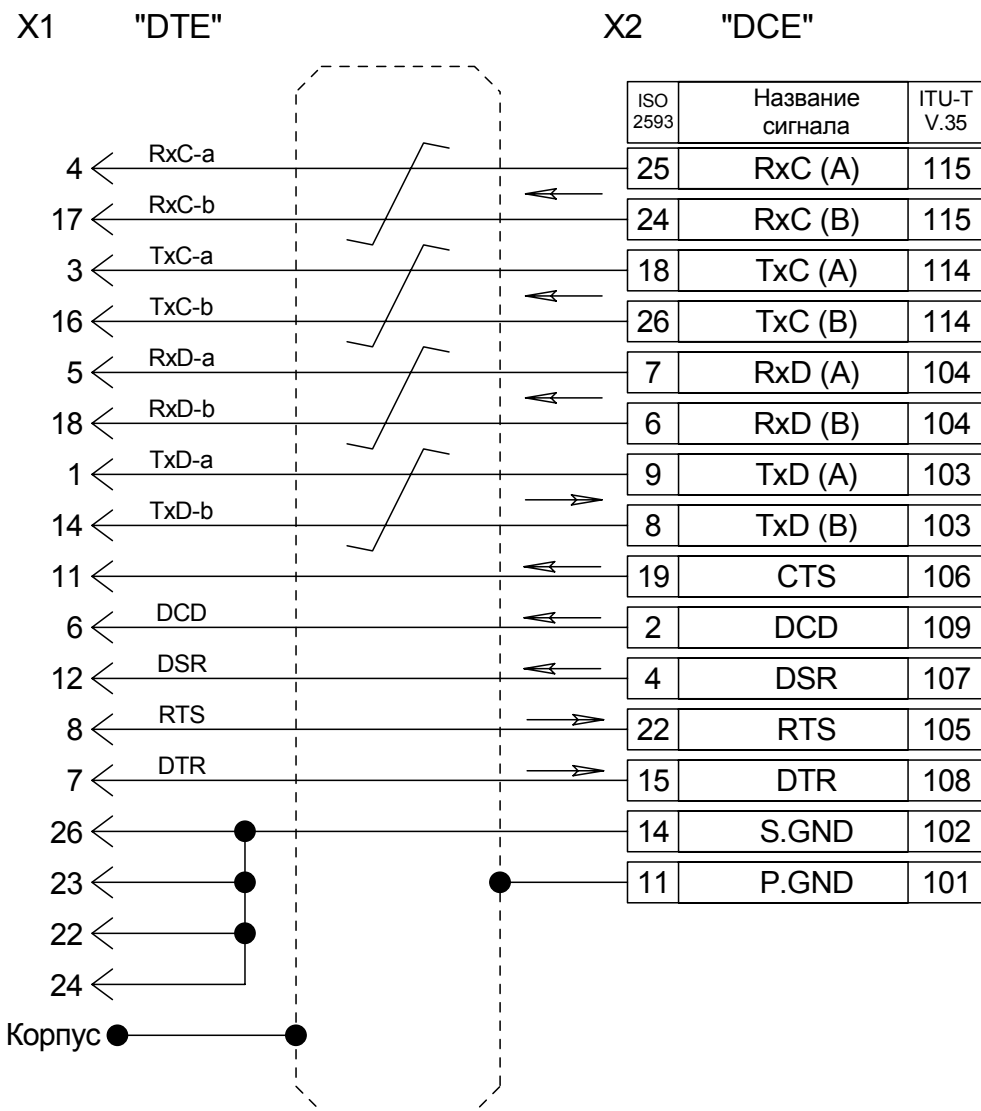

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка SS-26 на кабель	1	Cisco-SS26
X2	Вилка DBH-26M на кабель 3-х рядн. корпус DPT-15C с удлин.винтами	1	Бур.Медв.

Кабель предназначен для подключения DCE устройства ММХ "Натекс" к интерфейсу УПИ-3 DTE.

Длина кабеля 2,5м.

УПИ-3-055 ЭЗ				
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Братолубов			07.03.07
Пров.	Братолубов			07.03.07
Т.контр.				
Н.контр.	Ганин			
Утв.	Бернов			
<b>Кабель УПИ-3 V.35 / DTE</b>				
Схема электрическая принципиальная				
			Лит.	Масса
			Лист 1	Листов
 <a href="http://www.zelax.ru">www.zelax.ru</a>				