

ЭЭ 920-Э-ИЦК

Перв. примен.


Справ. N

Подп. и дата

Изм. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Изм. № годд.

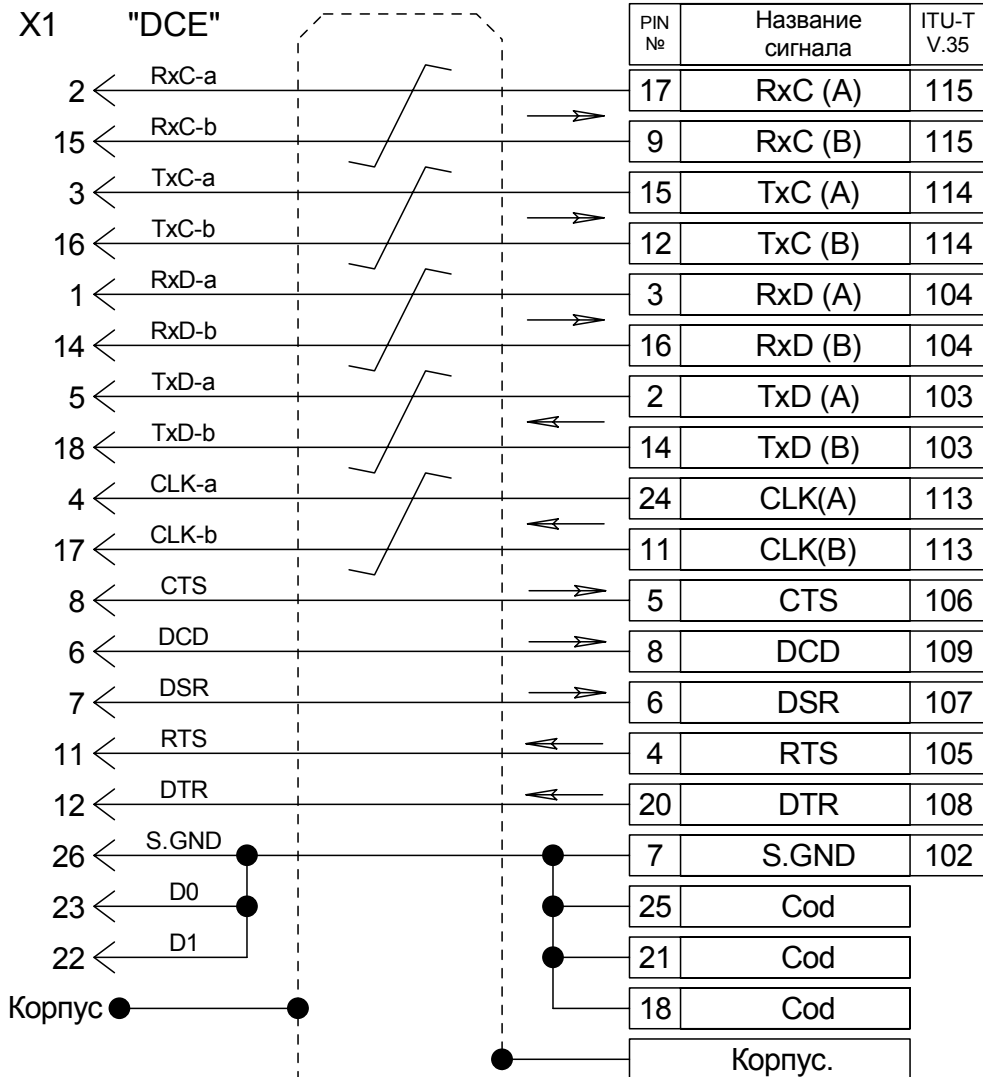


Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка SS-26 на кабель	1	Cisco-SS26
X2	Вилка DBH-26M на кабель 3-х рядн. корпус DPT-15C с удлин.винтами	1	Бур.Медв.

Кабель предназначен для подключения DTE мультиплексора SDM 9585 с интерфейсом V.35 к DCE устройству "Зелакс" с интерфейсом УПИ-3.

Концы кабеля маркировать в соответствии с настоящей схемой - "DCE" и "DTE".

Длина кабеля 2м.

УПИ-3-057 ЭЗ				
Кабель УПИ-3 V.35 / DCE-DTE				
Схема электрическая принципиальная				
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Братолубов			13.06.07
Пров.	Братолубов			13.06.07
Т.контр.				
Н.контр.	Ганин			
Утв.	Бернов			
			Лит.	Масса
			Масштаб	
			Лист 1	Листов
			 www.zelax.ru	