

ЭС 890-Э-ИЦЛ

Перв. примен.


Справ. N

Подп. и дата

Изм. № Инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

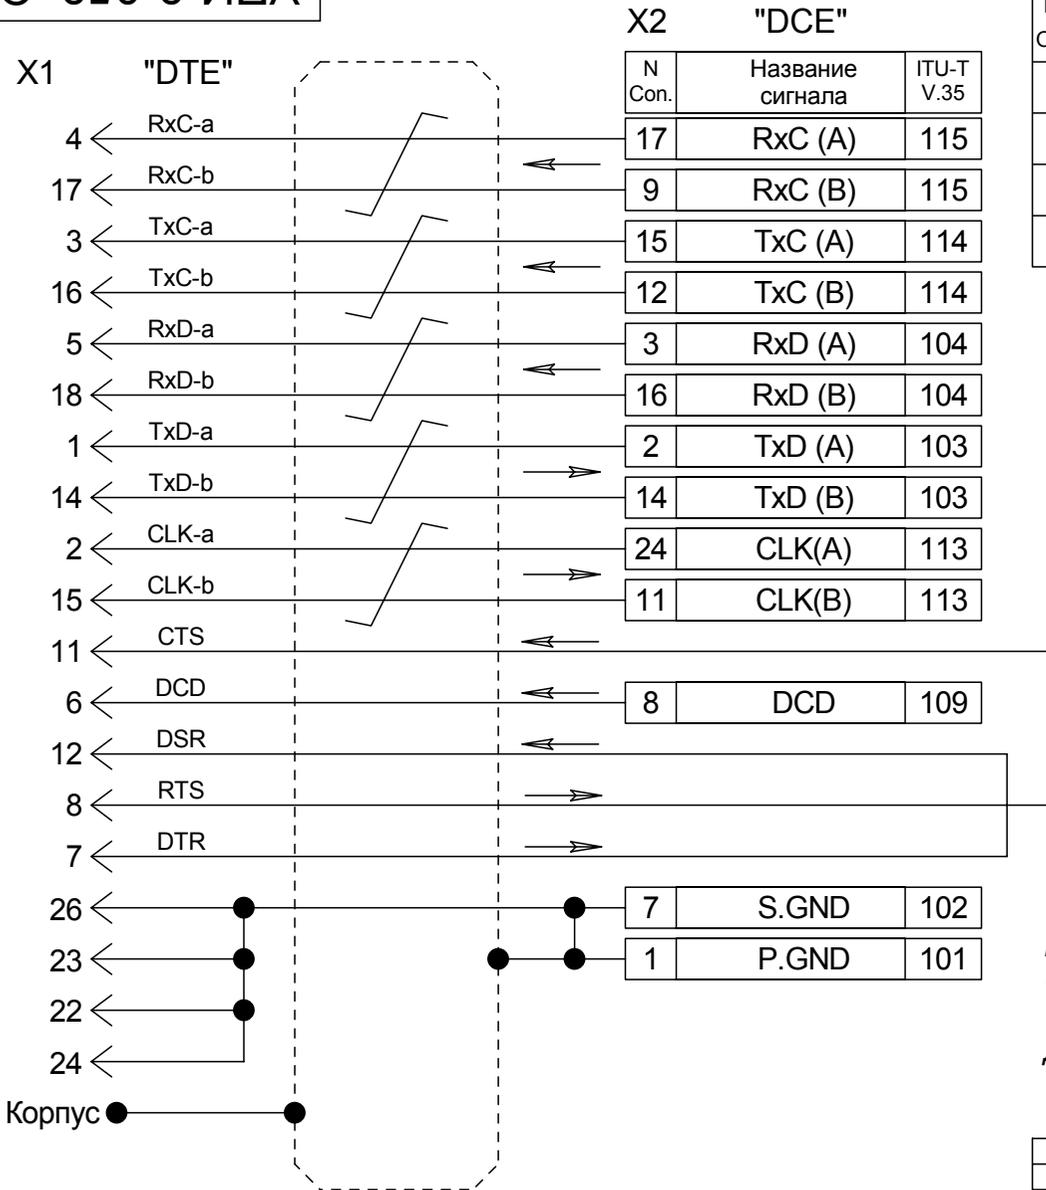

| Поз. Обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
|-------------|-----------------------|------|------------|
| X1 | Вилка SS-26 на кабель | 1 | Cisco-SS26 |
| X2 | Вилка DB25M | 1 | с корпусом |

Кабель предназначен для подключения DCE устройства CDM-600 к интерфейсу УПИ-3 - DTE.

Длина кабеля 2м.

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|----------|---------------------------------------|---|--------|---------|
| | | | | .УПИ-3-058 ЭЗ | | | |
| Изм. Лист | N докум. | Подп. | Дата | Кабель УПИ-3 V.35-1 / DTE | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Братолюбов | | 24.11.08 | Схема электрическая принципиальная | | | |
| Пров. | Братолюбов | | 24.11.08 | | Лист 1 | Листов | |
| Т.контр. | | | | |  www.zelax.ru | | |
| Н.контр. | Ганин | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |